

# ขั้นตอนการสำรวจ/ ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างฯ

ทต.ส่งหนังสือ/แบบสำรวจ  
กำนัน/ผญ.บ้านทุกหมู่บ้าน  
(รายละเอียด ตามหนังสือส่ง)

กำนัน/ผญ.บ้านทุกหมู่บ้าน  
ส่งแบบสำรวจกลับมายัง ทต.

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ/ประมาณการซ่อมแซม  
การชำรุด เสียหาย แต่ละหมู่บ้าน  
(ภายใน 3 วัน)

ภายใน 15 วัน  
(นับจากวันที่ ส่งแบบการสำรวจฯ)

เจ้าหน้าที่ออกซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างฯ  
แต่ละหมู่บ้าน 15 หมู่บ้าน



ผู้ตรวจสอบ

ตรวจสอบการใช้งานได้ตามปกติ


# ความปลอดภัยประการสำคัญจาก กองช่าง

การป้องกันอันตรายจาก ไฟฟ้าดูด

1. หมั่นตรวจเช็คอุปกรณ์และสายไฟ และควรซ่อมแซม  
ส่วนที่ชำรุด
2. บริเวณที่วางสายไฟ ควรวางไม่ให้  
ไปทับ และ พ้นทางเดิน
3. เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ควรเปียกน้ำ
4. ห้ามซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเองโดยที่ไม่มีความรู้เรื่องนี้
5. ไม่ควรใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
6. ต่อสายดิน ด้วย เพื่อให้ไฟลงดิน

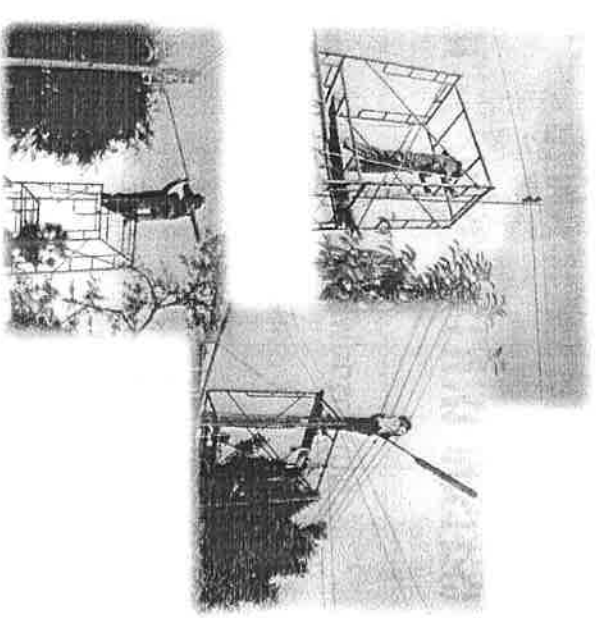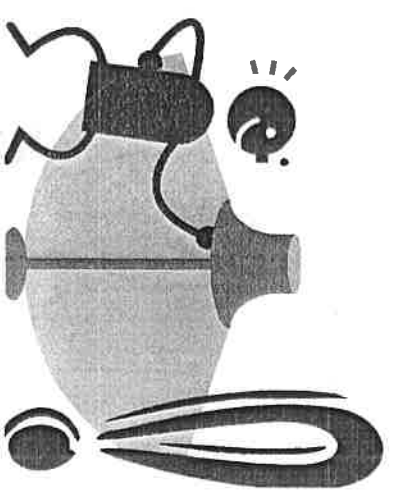

“โครงการบริการคืนแสงสว่างฯ”

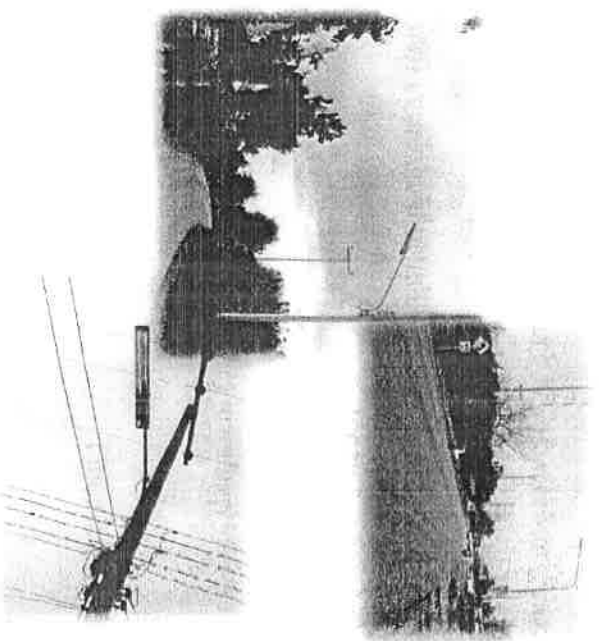

# ขั้นตอนการดำเนินงาน

## การสำรวจ ไฟฟ้าฯ ขาดเสียหาย

แบบสำรวจไฟฟ้าแสงสว่างฯ  
ขาดเสียหาย


- ครั้งที่ 1 ช่วงเดือน (ตุลาคม-ธันวาคม)      สำรองภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน  
ออกซ่อมต้นเดือน ธันวาคม
- ครั้งที่ 2 ช่วงเดือน (มกราคม-มีนาคม)      สำรองภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์  
ออกซ่อมต้นเดือน มีนาคม
- ครั้งที่ 3 ช่วงเดือน (เมษายน-มิถุนายน)      สำรองภายในวันที่ 15 พฤษภาคม  
ออกซ่อมต้นเดือน มิถุนายน
- ครั้งที่ 4 ช่วงเดือน (กรกฎาคม-กันยายน)      สำรองภายในวันที่ 15 สิงหาคม  
ออกซ่อมต้นเดือน กันยายน

1.จุดบริเวณที่ชำรุดเสียหาย จำนวน ..... จุด  
ระบุ (จุด/สถานที่) 1.1.....

2.จำนวนไฟฟ้าแสงสว่างฯ ที่ชำรุดเสียหาย ได้แก่/จำนวน (เช่น  
ไฟดับ จำนวน 2 หลอด)  
ระบุ 2.1.....

3. สาเหตุที่ชำรุดเสียหาย ( เช่น แตะ/ดับ )  
ระบุ 3.1.....

4.อื่น ๆ ( เพิ่มเติม )  
ระบุ 4.1.....



ศูนย์บรรณวิถีดาว บริการเพื่อประชาชน

## กองช่าง


โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๔๒๔-๘๐๔๔

เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด  
อำเภอด่านขุนทด  
จังหวัดนครราชสีมา



## ประชาสัมพันธ์

"ขั้นตอนการให้บริการ"  
ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างฯ  
ภายในตำบลหนองบัวตะเกียด

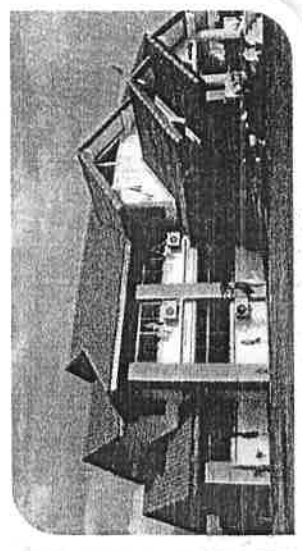

เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด  
ตำบลหนองบัวตะเกียด  
อำเภอด่านขุนทด  
จังหวัดนครราชสีมา